


# Organisation

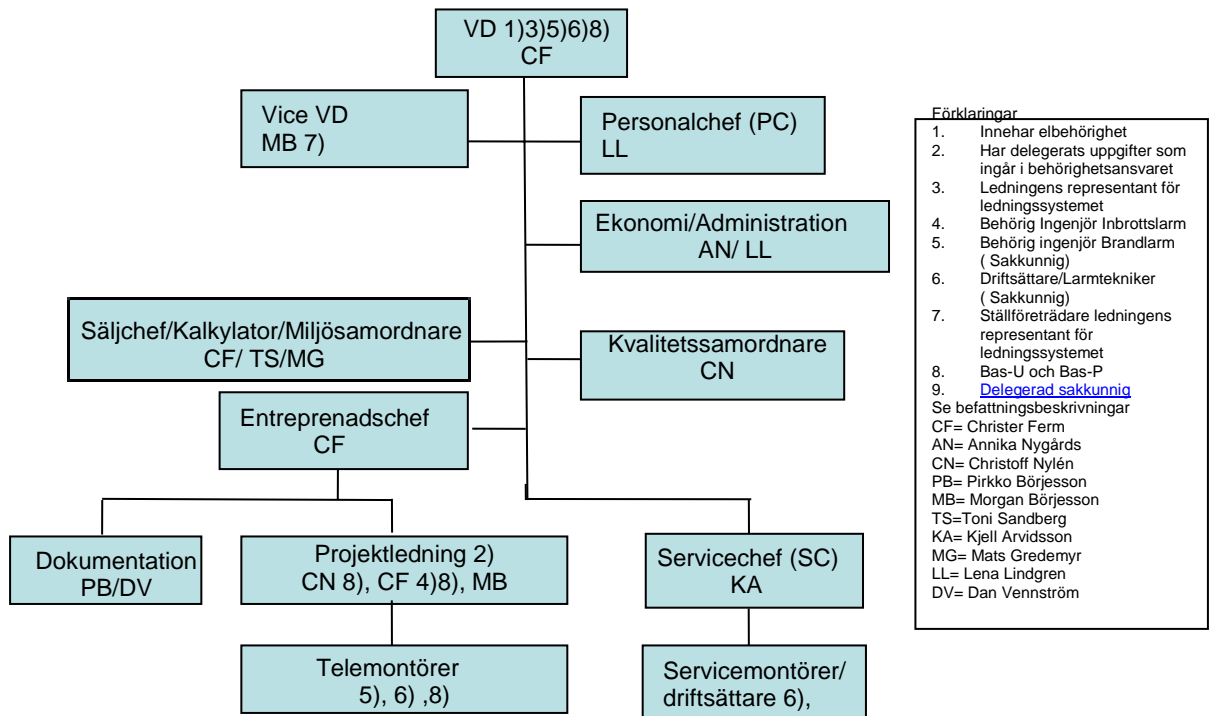

## Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, projektledare, sakkunnig, administration och representanter för montörer.


## Ansvar och befogenheter

I förekommande fall finns detaljerad beskrivning av ansvar och befogenheter i delegeringar och [kompetenskartor](#) samt [rollbeskrivningar](#).

Tillämpliga mallar




- [Delegering av ansvar](#)
- [Arbetsmiljöansvarig](#)
- [Behörighetsansvarig](#)
- [Kontrollansvar](#)
- [Elarbetsansvar](#)
- [Instruktion elarbetsansvarig](#)
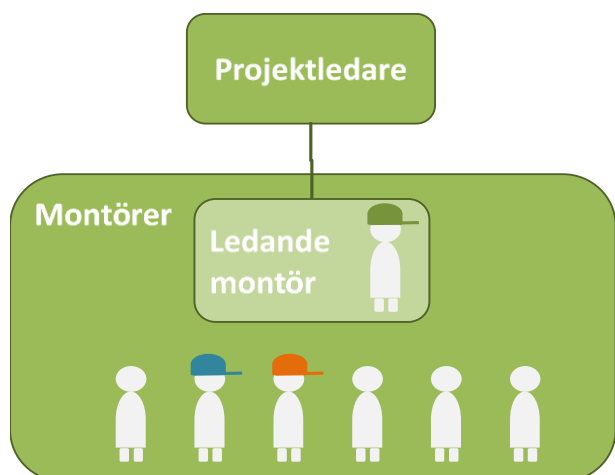
## Uppdragsorganisation



### Roller i uppdraget (vid fler än 1 montör)

Tilldelning enligt arbetsorder eller kvalitetsplan

 Ledande montör	Enligt rollbeskrivning
 Montör m. kontrolluppgift	Enligt rollbeskrivning
 Elsäkerhetsledare	Elsäkerhetsledare

---

## Organisationsplan

---

1-2

### Extern kommunikation

---

VD	Ansvarar för all övergripande kommunikation om miljö och arbetsmiljö. Svarar i första hand på frågor i händelse av olycka och tillbud. Kommunikation om kvalitet sker via Kvalitetssamordnare.
Vice VD	Ansvarar vid VD.s frånvaro för kommunikation om miljö och arbetsmiljö. Svarar då VD ej kan nås även på frågor i händelse av olycka eller tillbud. All kontakt med media hänvisas till VD.
Projektledare	Svarar på frågor från kund om miljö och arbetsmiljö. All kontakt med media hänvisas till VD.
Övriga medarbetare	Ska kunna svara på frågor om innehåll i vägvisare. Hänvisar i övrigt till närmaste chef.

---